


# Thermische Armaturen Sicherung - TAS - nach System Streif

## Leistungskennlinien

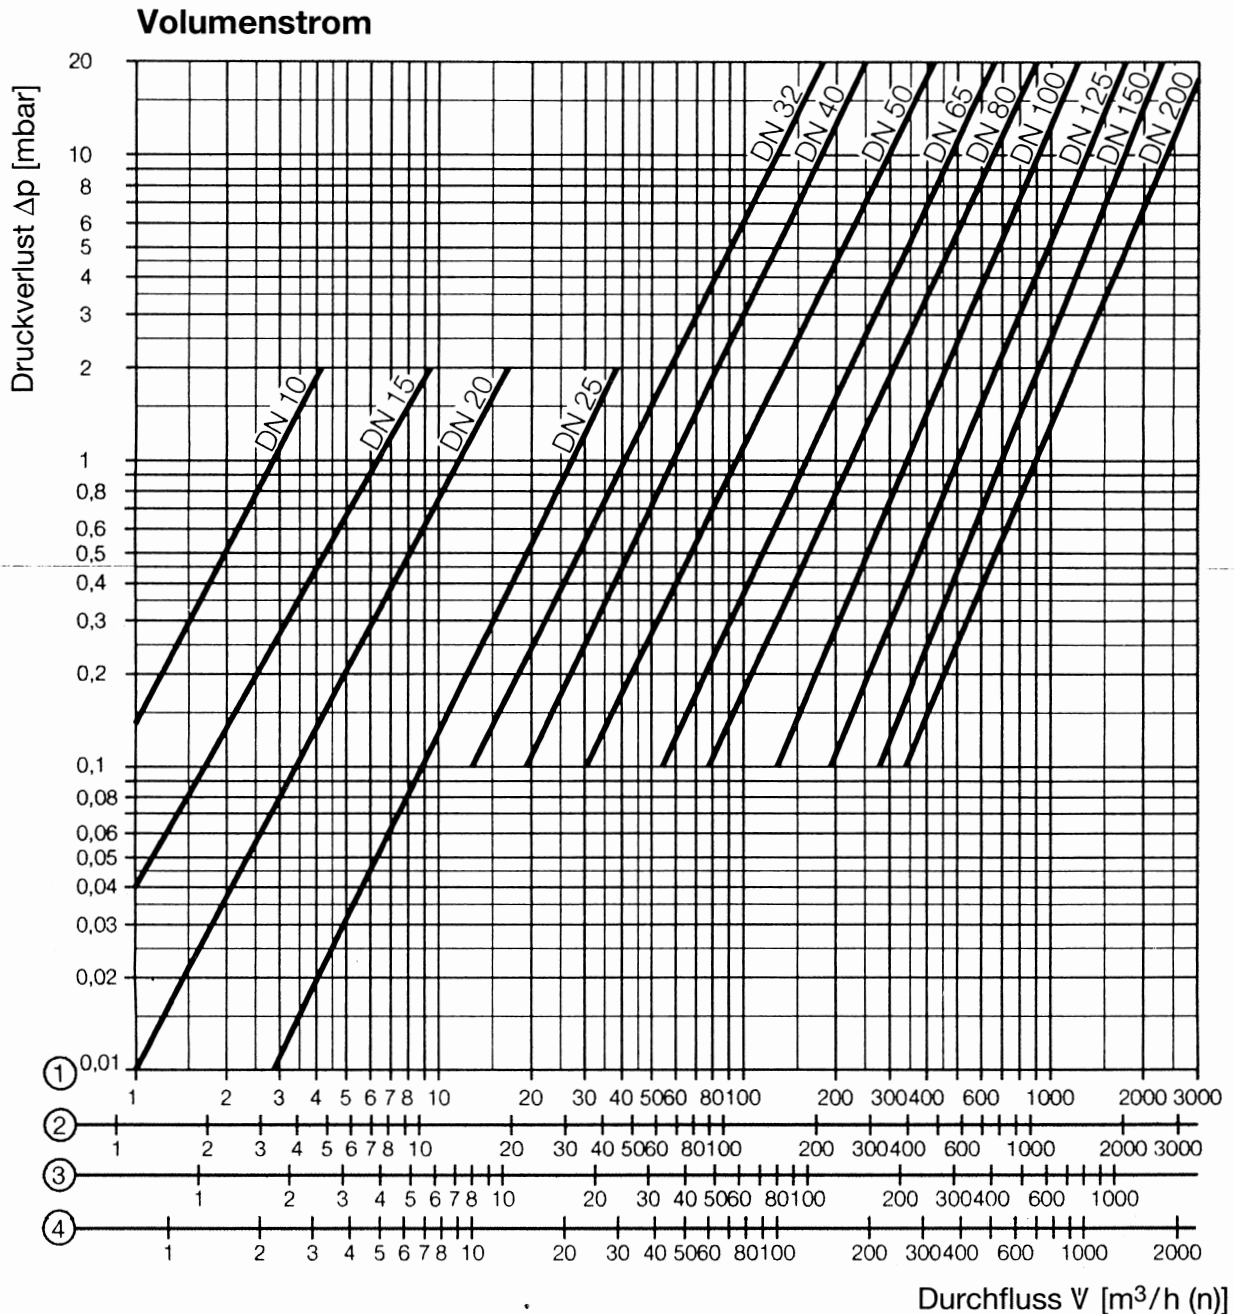

- ① = Erdgas /  $d_v = 0,62$       ② = Flüssiggas /  $d_v = 1,56$   
 ③ = Stadtgas /  $d_v = 0,45$       ④ = Luft /  $d_v = 1,00$

### Verlustwerte $\xi$ (zeta)

DN 10	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 50
3,6	1,6	1,8	1,7	1,8	1,9
DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
2,0	1,9	2,0	1,9	2,1	1,9